


東京エコサービス株式会社 電源構成 (2018年度実績)

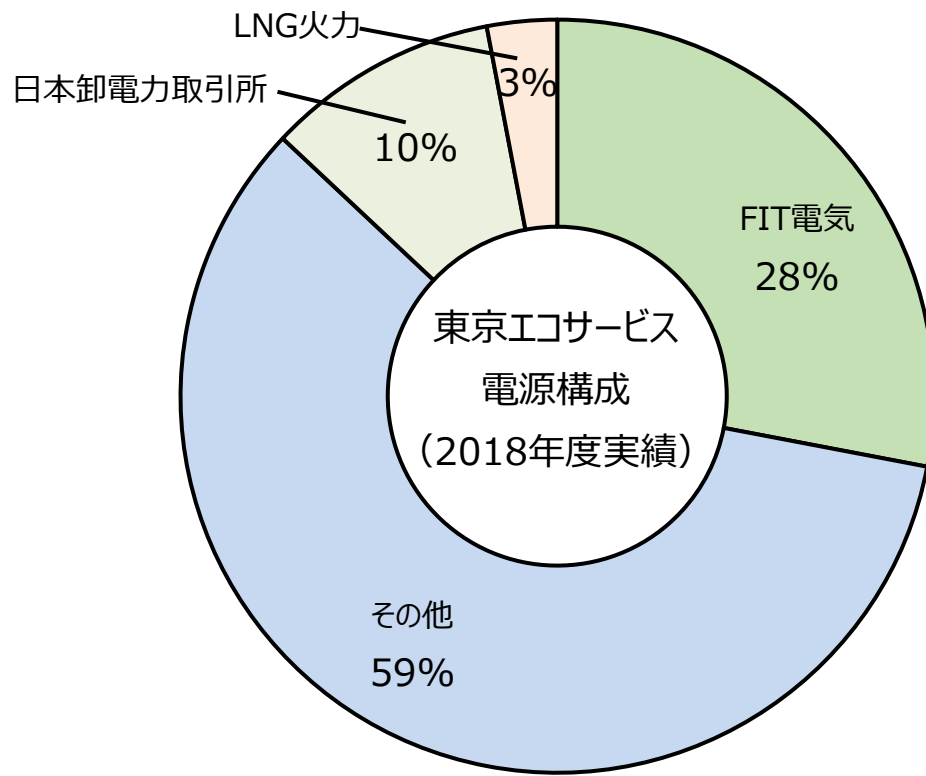

当社の2018年度CO₂排出係数

基礎排出係数 = 0.086 kg-CO₂ /kWh

調整後排出係数 = 0.077 kg-CO₂ /kWh

FIT電気について

当社がこのFIT電気を調達する費用の一部は、当社のお客様以外の方も含め、電気をご利用のすべての皆様から集めた賦課金より賄われており、この電気のCO₂排出量については、火力発電所なども含めた全国平均のCO₂排出量を持った電気として扱われます。

その他電気について

この電気は、東京二十三区清掃一部事務組合から購入した電気と一般送配電事業者からインバランス(不足)供給を受けた電気です。